


【R6 決算値】

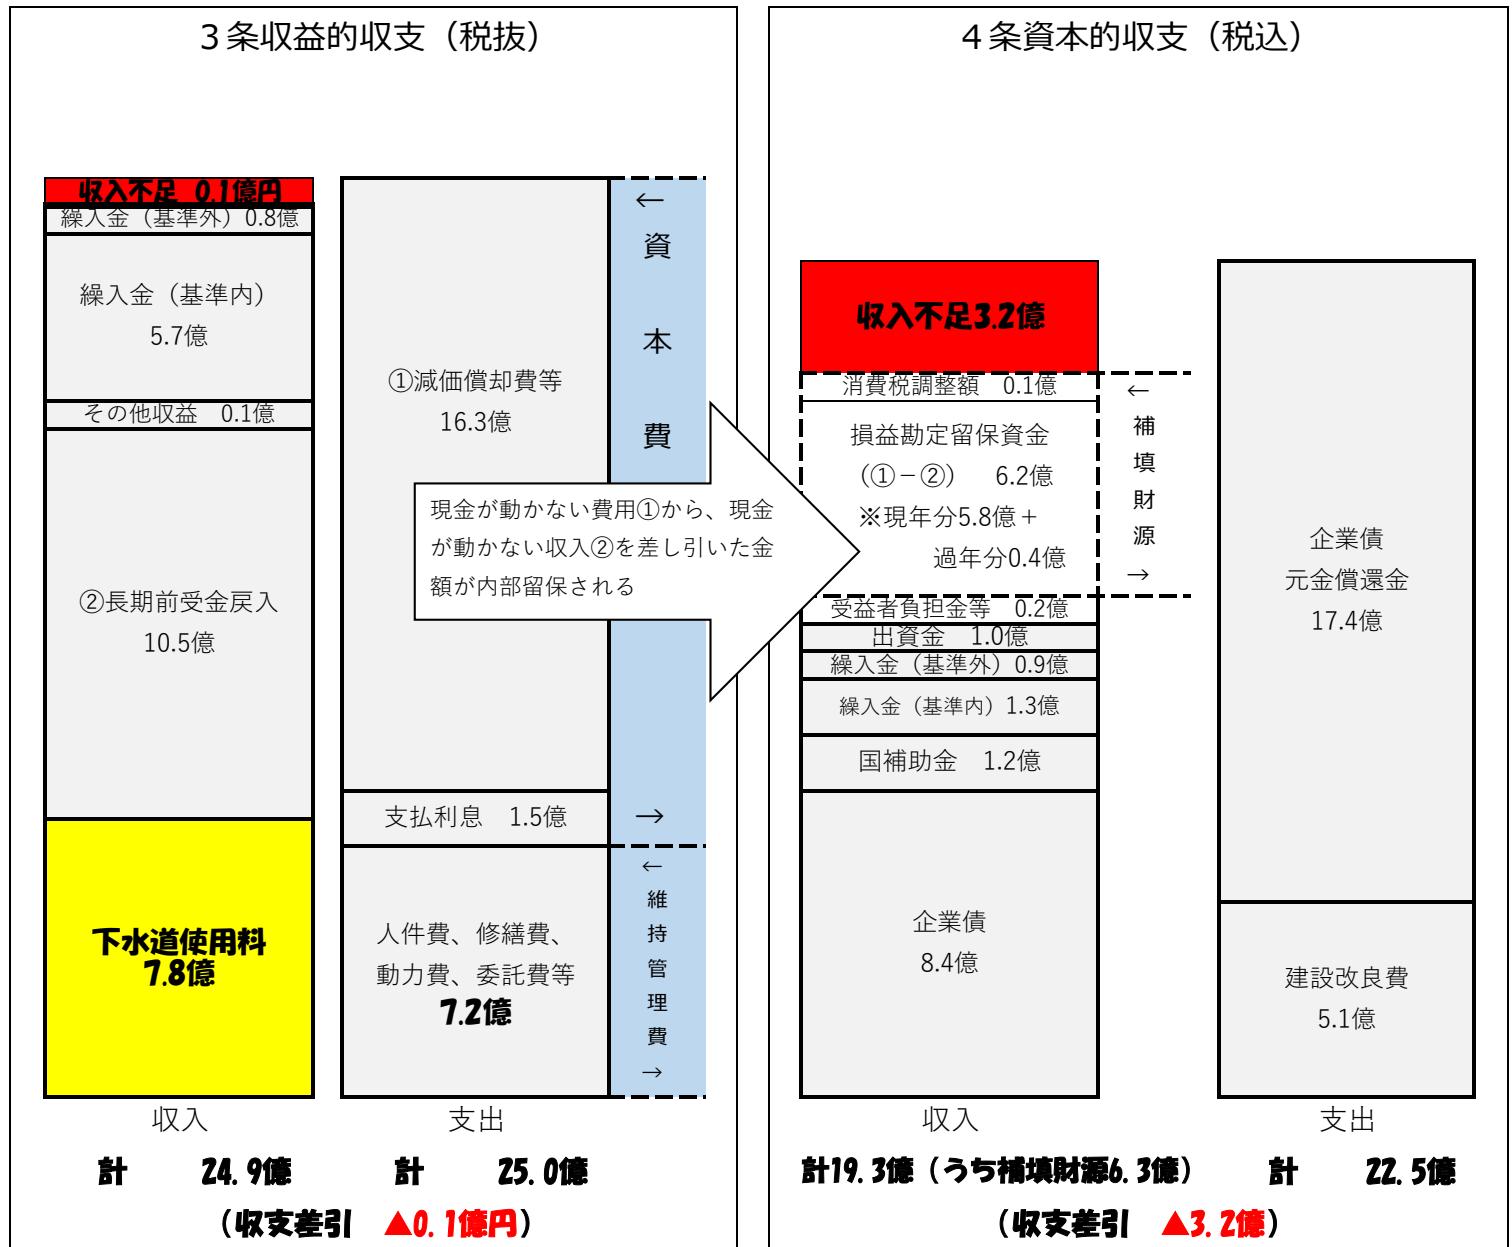

●維持管理費（7.2億）を下水道使用料（7.8億）で賄っている。

●しかし、資本費の一部（0.1億）と4条資本的収支の補填分（3.2億）の合計3.3億が不足している。

⇒実際は、赤字補填(基準外繰入)3.3億を繰入ることで補填している。「独立採算」とは言えない状況