


【R12推計値】

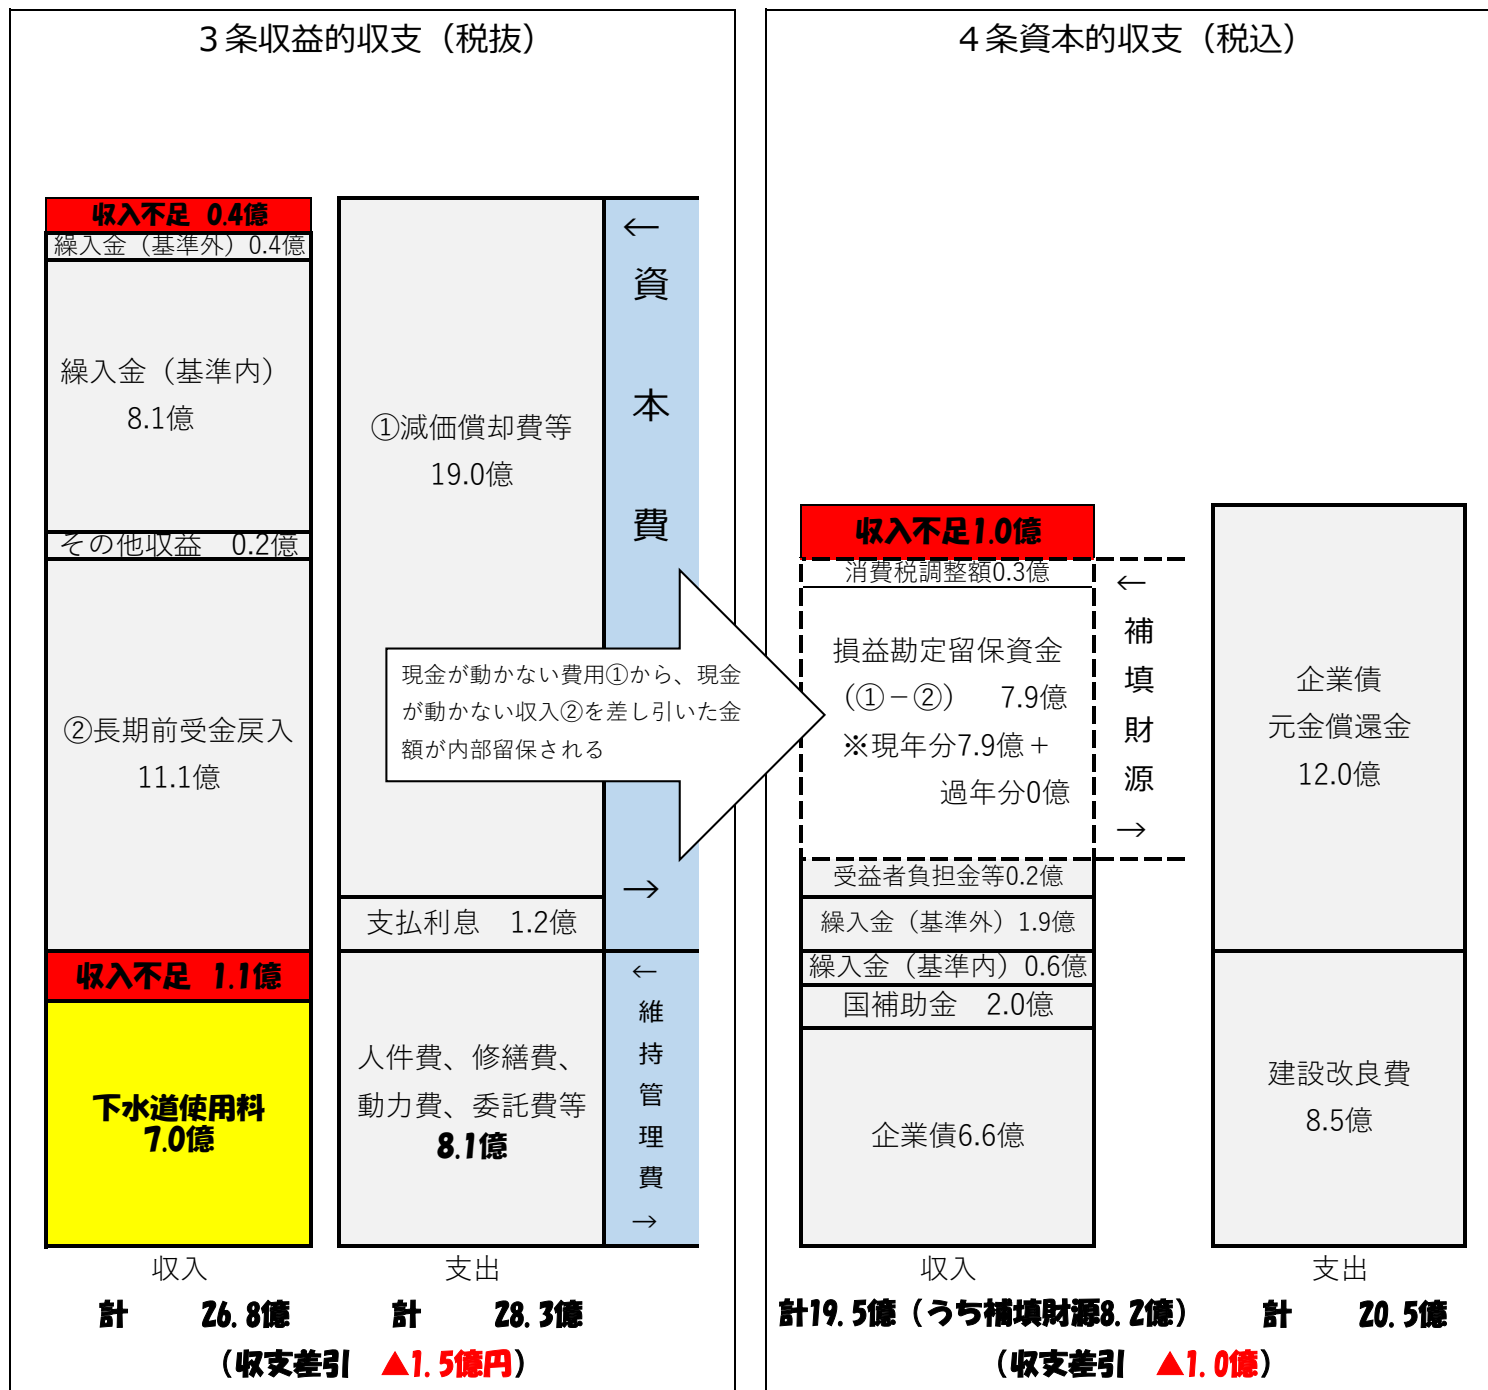

- 維持管理費（8.1億）を下水道使用料（7.0億）で賄えていない（▲1.1億）
- 資本費の一部（0.4億）と4条資本的収支の補填分（1.0億）が不足している（合計▲1.4億）

⇒合計2.5億円の収入不足補填が必要。また、維持管理費の全額を使用料で賄う原則に抵触