

仕 様 書

1. 品 名 業務用冷凍庫

2. 規格・仕様

・ 業務用冷凍庫

【参考型番】 ホシザキ自然冷媒冷凍庫 HF-63B3

外形寸法 W625 mm×D800 mm×H1910 mm 程度

電 源 3相 200V 50/60Hz 容量 0.71 kVA (2.5A)

消費電力 冷却時 199/199W 霜取時 370/370W 程度

付 属 品 ドレンホース

3. 数 量 3台

4. そ の 他

・ 見積金額には、運送搬入据付費、既存品撤去処分費、電気配線撤去接続費、給排水接続費、試運転調整費を含む。(新設1台、更新2台のため、既存品撤去処分費及び電気配線撤去費は2台分。新設分に係る排水設備、電気設備は別途工事を行い、冷凍庫搬入日までに完了する。)

※参考型番以外の場合、仕様を満たすかどうかを所定の質問回答書の様式を用いて確認をとること。

・ 設置にあたり、場内整理作業を含む。





・ 納品は給食運営に支障がないよう担当者と調整すること。

5. 納入場所 中央学校給食センター (十日町市内島 1080 番地)

6. 納入期限 令和8年8月25日(火)

7. 担 当 者 十日町市教育委員会 教育文化部
学校教育課 学事係 星野 TEL : 025-757-9957

電源コード 長さ 1.2300
アース線付 4芯 1.25mm²

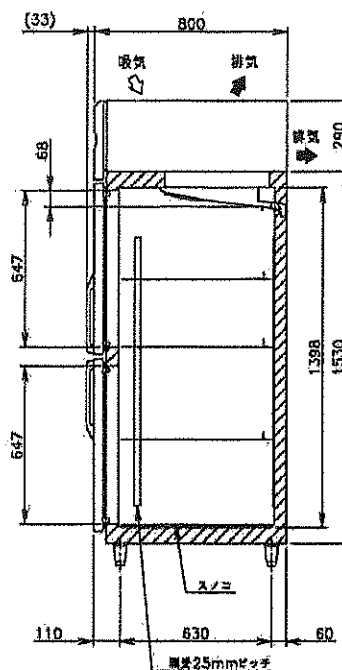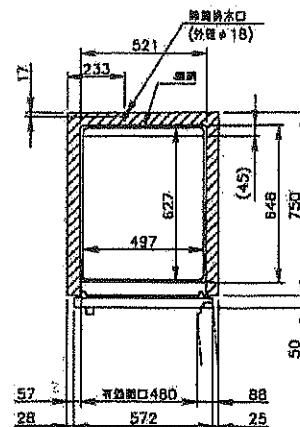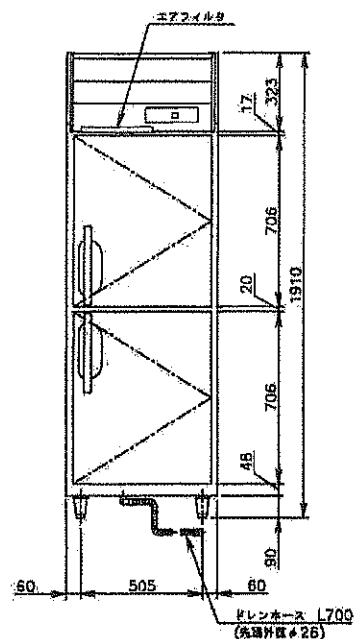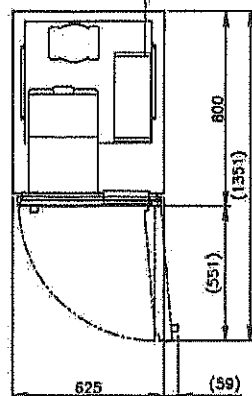

製品名	ホシザキ業務用冷凍庫
形名	HF-63B3
電源	三相200V 50/60Hz 容量0.71kVA(2.5A)
電流	運転電流 1.1/1.1A 電動機定格電流 0.8/0.8A
消費電力	電動機定格消費電力 150/150W(効率54/54%) 電動機定格消費電力 370W 冷却時消費電力 199/199W 運転時消費電力 370/370W
放熱量	390/390W
電源コード	2.3m(アース線付、プラグ無し)
定格内容積	493L
外形寸法	幅625×奥行800×高さ1910(～1940)mm
内形寸法	幅521×奥行648×高さ1398mm
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板、底板) 多層クリアコートステンレス鋼板(フロントパネル・扉)
内装	ステンレス鋼板、ABS樹脂
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡
冷却方式	強制対流式
除霜方式	ヒータ式
圧縮機	全密閉形 出力190W(インバータ)
凝結管	フィン&チューブ形 強制空冷式
冷却器	フィン&チューブ形
冷蔵	R600a
庫内温度制御	マイコン制御(デジタル温度表示) -25～-7℃調節可能
除霜制御	マイコン制御
電気回路保護	アース線
冷蔵回路保護	過負荷保護制御による圧縮機停止(自動復帰)
扉	樹脂製90°～120mm調節可能
網	網網(3枚)+スノコ(1枚)
製品質量	84kg(梱包時 89kg)
梱包	麻呂ダンボール梱包 幅695×奥行890×高さ1980mm
付属品	ドレンホース
使用条件	周囲温度5～35℃ 電圧変動: 定格電圧の±10%以内

*仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について

場所、給排水、電源等は取扱説明書、据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(給排水スペース、配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)

2. 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。

3. この製品には漏電遮断器が付いています。

「電気設備に関する技術基準」・「内線規程」にしたがった高圧線対応形の過負荷保護付漏電遮断器を付設し、電圧容量は仕様欄に記載してある値に適合した専用電圧を使用してください。

過負荷保護付漏電遮断器の仕様は、定格感度電流15mA、定格不動作電流7.5mA、動作時間0.1秒以内。

4. 元ブレーカー容量は5A 200Vです。

5. 仕様欄記載の電流値及び消費電力等の仕様値は参考値です。性能試験の結果により、仕様値を変更する場合があります。

6. 製品コード: R871-C003

ホシザキ業務用冷凍庫 HF-63B3

設計	監製	尺数	1/20	第3角法
作成日	2024.09.30	図番	D39175	改訂

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。